

1. Баллоны воздушные 40-150 ГОСТ949-73.
2. Марка установки - снаряженная, в том числе масса огнетушащего порошка, кг - 5000<sup>68</sup>
3. Масса порошка: "Вексон - АВС", "Волгалит-АВС" и др., определяется заказчиком.
4. \* Размеры уточняются в процессе проектирования при установке на конкретное транспортное средство.
5. \*\* Размер для справок
6. Рабочее давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>) - 0,8- 1,0 (8-10)
7. Люк технологический - D480мм, люк загрузочный D220мм, люк для очистки D220мм.
8. Расположение выходов на рукава относительно транспортного средства уточняется заказчиком.
9. Крепление установки к раме автомобиля производится заказчиком, крепление к другим транспортным средствам уточняется при заказе.

1. Баллоны воздушные 40-150 ГОСТ949-73.
2. Марка установки - снаряженная, в том числе масса огнетушащего порошка, кг - 5000<sup>68</sup>
3. Масса порошка: "Вексон - АВС", "Волгалит-АВС" и др., определяется заказчиком.
4. \* Размеры уточняются в процессе проектирования при установке на конкретное транспортное средство.
5. \*\* Размер для справок
6. Рабочее давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>) - 0,8- 1,0 (8-10)

Л - Магистраль продувки лафетного ствола.  
 М - Магистраль продувки рукавов и ручных стволов.  
 Н - Магистраль контроля давления в емкости и сброса давления.  
 П - Магистраль подачи рабочего давления.

Согласовано	Фамилия	Подпись	Дата

УПТ-5000. 000ГЧ			
Установка УПТ-5000		Лит.	Масса
Габаритный чертёж		Лист	8500
		Листов	2
		ООО "Фотон"	
		г. Дзержинск	
Изм.	Лист	№ док.	Юдп.
Дата			
Разраб.			
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
УТВ.			


УПТ-5000-ЛУ

Баллоны воздушные  
40-150, 16шт.

Б (1)


2050\*

1940\*

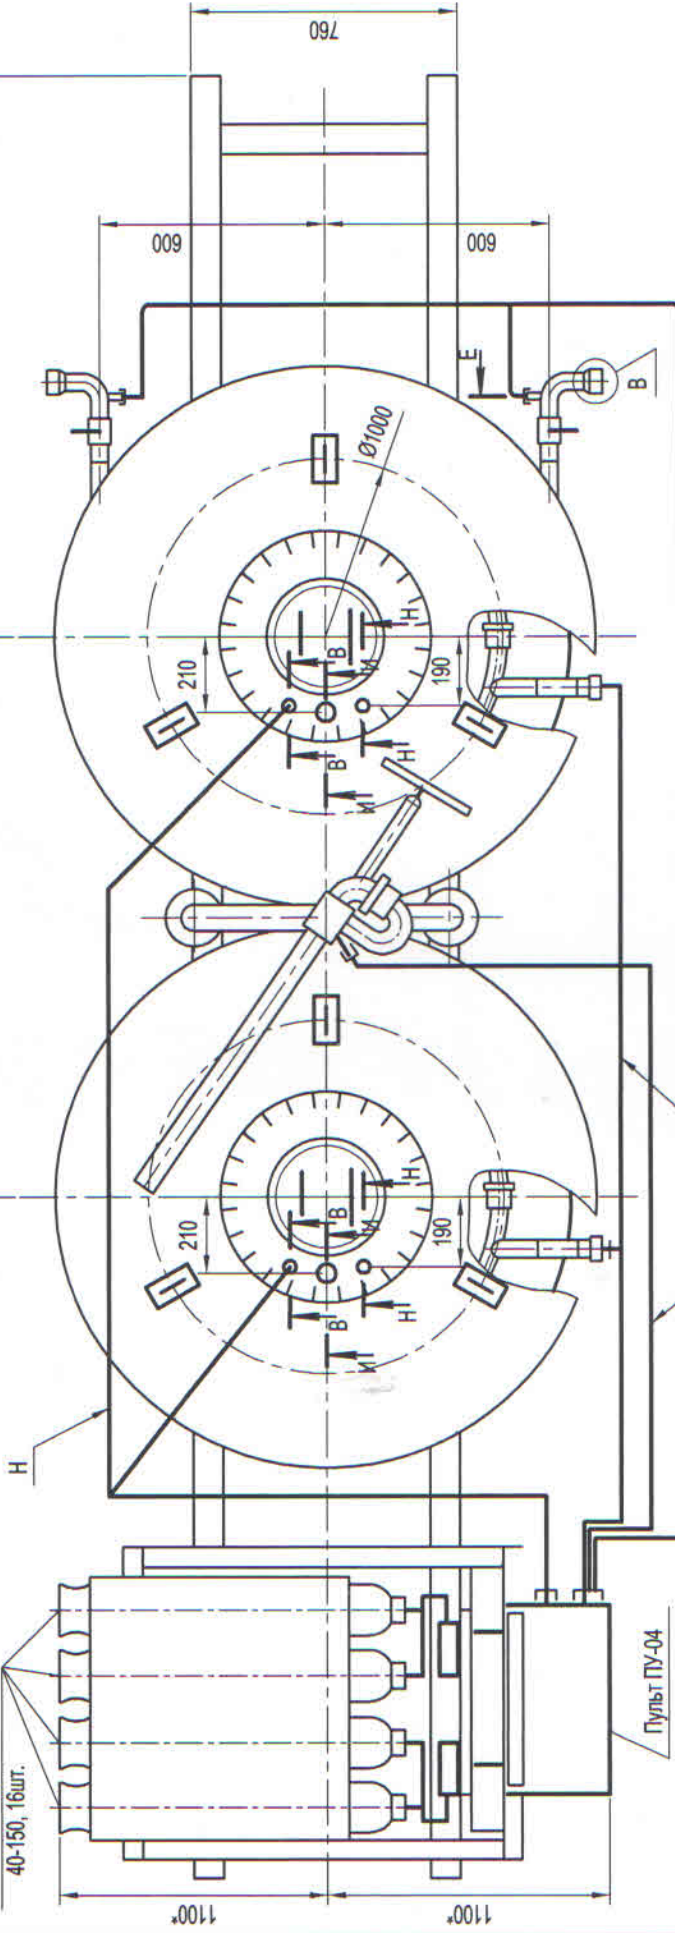


В-В (1:4) ○

Штуцер контроля  
давления в емкости




Е-Е (1:2) ○

Штуцер продувки рукавов

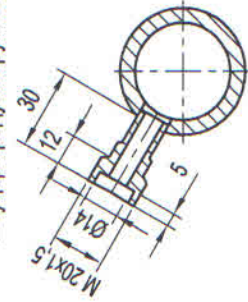


И-И (1:5)

Штуцер клапана  
предохранительного




В (1:5)

Выход на рукава



3-3 (1:5) ○

G1 1/2 - B




Штуцер подачи  
давления в емкость

Д-Д (1:5)

Фланец крепления лафетного ствола

8 отв. Ø18



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

УПТ-5000. 000ГЧ

Лист 2

Имя, № подл.	Подп и дата	Взам, инв, №	Имя, № дубл	Подп, и дата