


Установка УПТ-5000. Вид общий

Б(2)

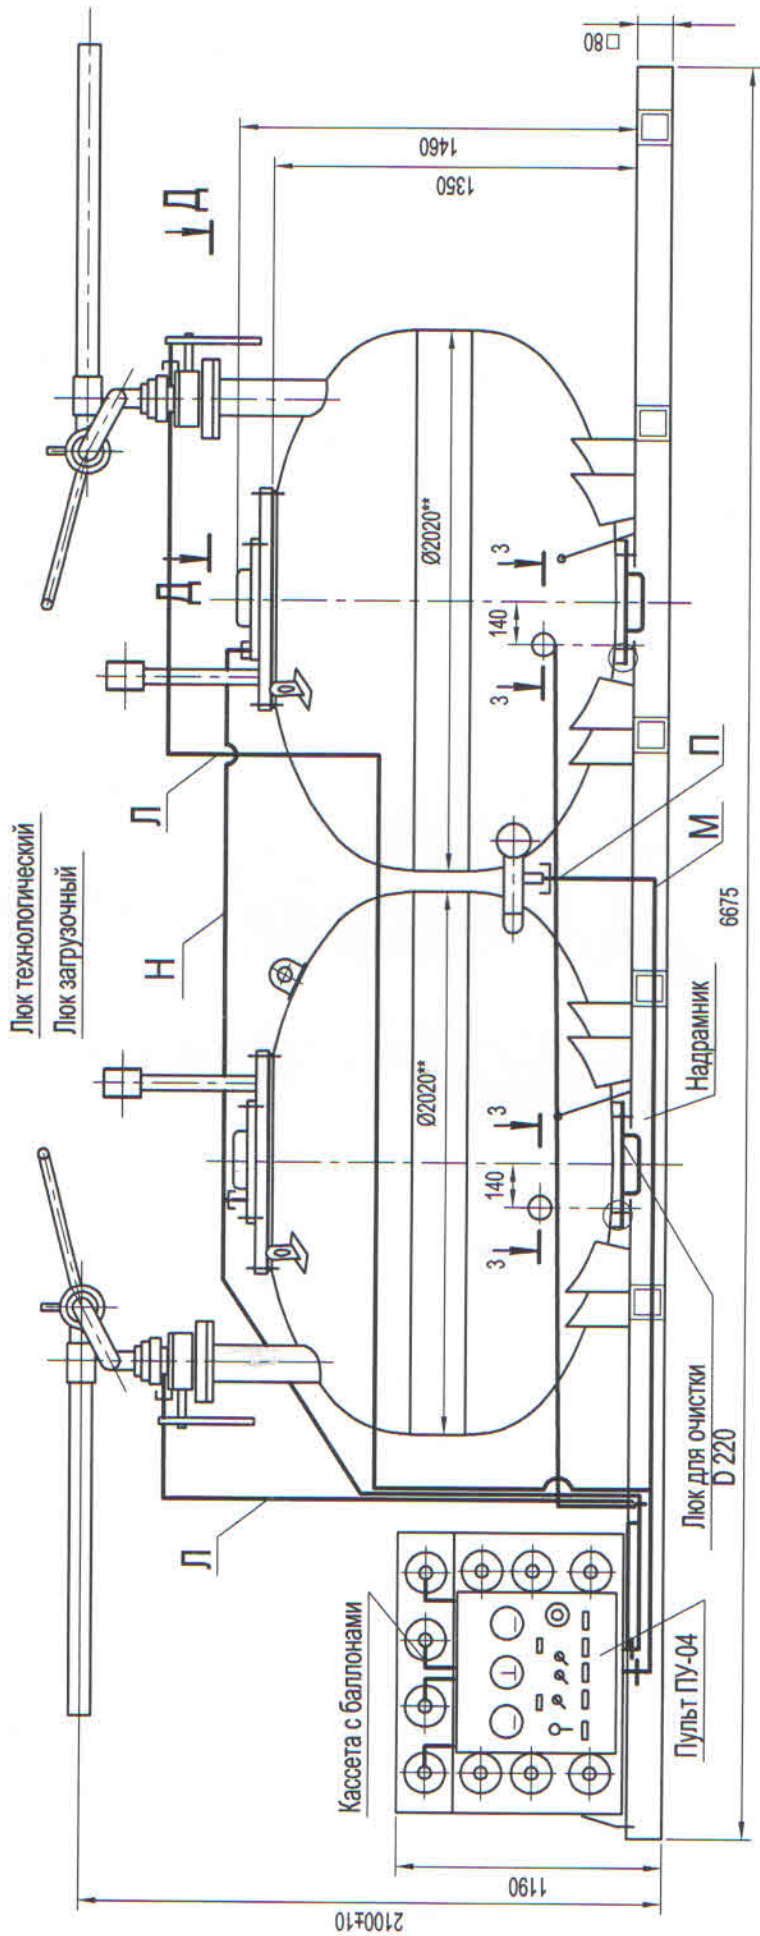


1. Баллоны воздушные 40-150 ГОСТ949-73.
2. Масса установки ~ 8500кг., в том числе масса огнетушащего порошка, кг - 5000<sup>50</sup>
3. Марка порошка: "Вексон - АВС", "Пирант", ПСБ-3 и др.
4. Рабочее давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>) - 0,8+ 0,1 (8+1,0)

5. Люк технологический - D480мм, люк загрузочный D220мм, люк для очистки D220мм.


- Л - Магистраль продувки лафетного ствола.
- М - Магистраль продувки рукавов и ручных стволов.
- Н - Магистраль контроля давления в емкости и сброса давления.
- П - Магистраль подачи рабочего давления.

Приложение 2 (продолжение)


Б (1)

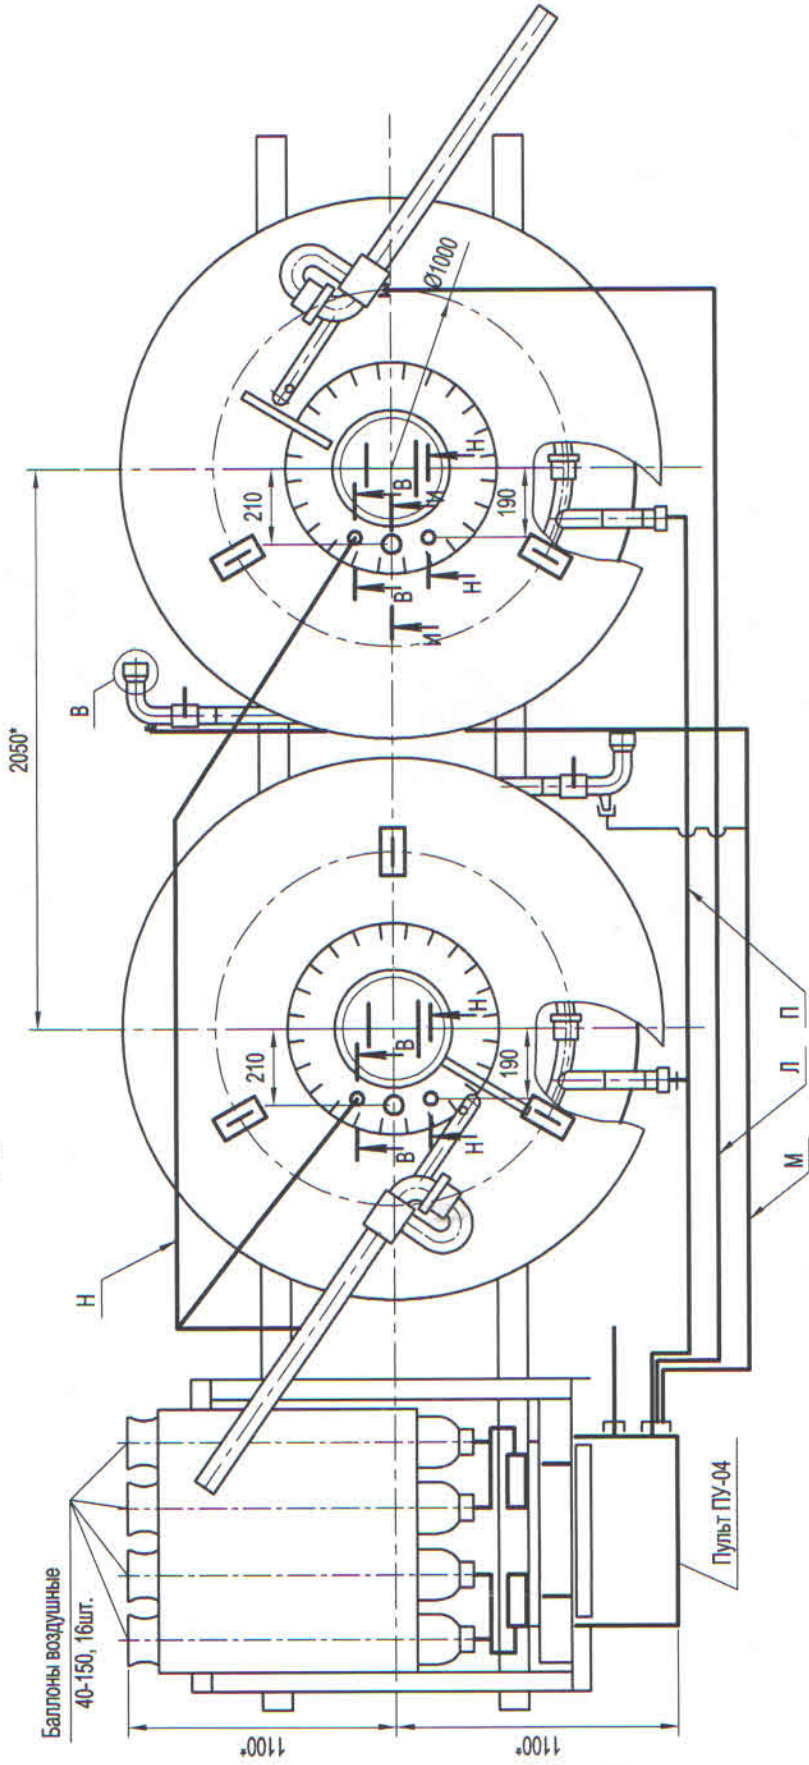


В-В (1:4)



Е-Е (1:2)

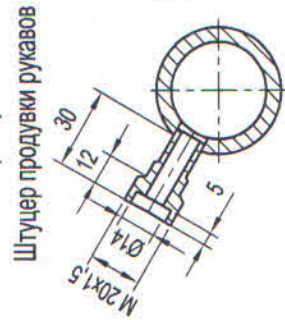

Н-Н (1:2)




И-И (1:5)

Штуцер клапана  
предохранительного




В (1:5)

Выход на рукава



3-3 (1:5)

G 1 1/2 -B



Д-Д (1:5)

Фланец крепления лафетного ствола  
8 отв. Ø18

